

東北 / 北陸 / 中国 /
四国 / 九州 / 沖縄各電力会社管内

赤エリアの会員店様は
ご確認下さい

The only tool for a manager and
the knowledge worker is intelligence!
SI SOLAR NEWS

SIソーラー NEWS-IH-79

2018/2/6 (火曜日)

発行: **SI SOLAR**

沖縄電力管内で 出力制御案内が発表されました



昨年の九州電力と四国電力の出力制御の案内に続き、
沖縄電力からも出力制御案内が発表されました。

**案内が届いたお客様は出力制御ユニットの手配やソフトウェアの
アップデートなどが必要です。下記の通りご対応下さい。**

制御のルールや開始時期について、未発表の電力会社についても
九州電力、四国電力と同様の対応になると考えられます。

 **沖縄電力**

<https://goo.gl/hyLNUL>



遠隔出力制御 の対応3点セット

1 出力制御対応PCS

※PCS= パワーコンディショナ

2 出力制御ユニット

**3 インターネット
回線接続**

SMA

SMA製PCSの場合の対応

2

出力制御ユニットの 設置が必要です。

設置終了後、指定期日までに
電力会社への届け出が必要に
なります。

※出力制御ユニットは「SMA-HEMS」
として販売中です。
価格は税別 55,000 円 (送料別) です。

模式図

出力制御対応PCS
※ウェブコネクタ付

2

出力制御ユニット

設置

**インターネット
回線接続**



SunnyView モニターと CT メーターは
出力制御機能はありませんが、
制御ユニット導入後もお使い頂けます

※制御ユニットは九州・四国電力の仕様に対応済み。他電力会社は順次対応予定。
詳しくは最新版「SIソーラー出力制御対応ガイド」をご確認下さい。
電力会社によって導入時期や対応が若干異なります。

OMRON オムロン製PCSの場合の対応

3

アップデートが必要です

沖縄電力の出力制御は EIG のアップデートにて対応予定です。

出力制御ソフトウェアのアップデートを行った後、指定期日までに電力会社への届け出が必要です。

各電力会社ごとの出力制御対応ガイドをご確認下さい




遠隔出力制御のルールや
取付スケジュールが策定済の
電力会社の出力制御対応ガイドを
弊社公式サイトにて公開中です。

<https://goo.gl/cRWajf>



太陽光発電に関する今後のお手続きの流れ

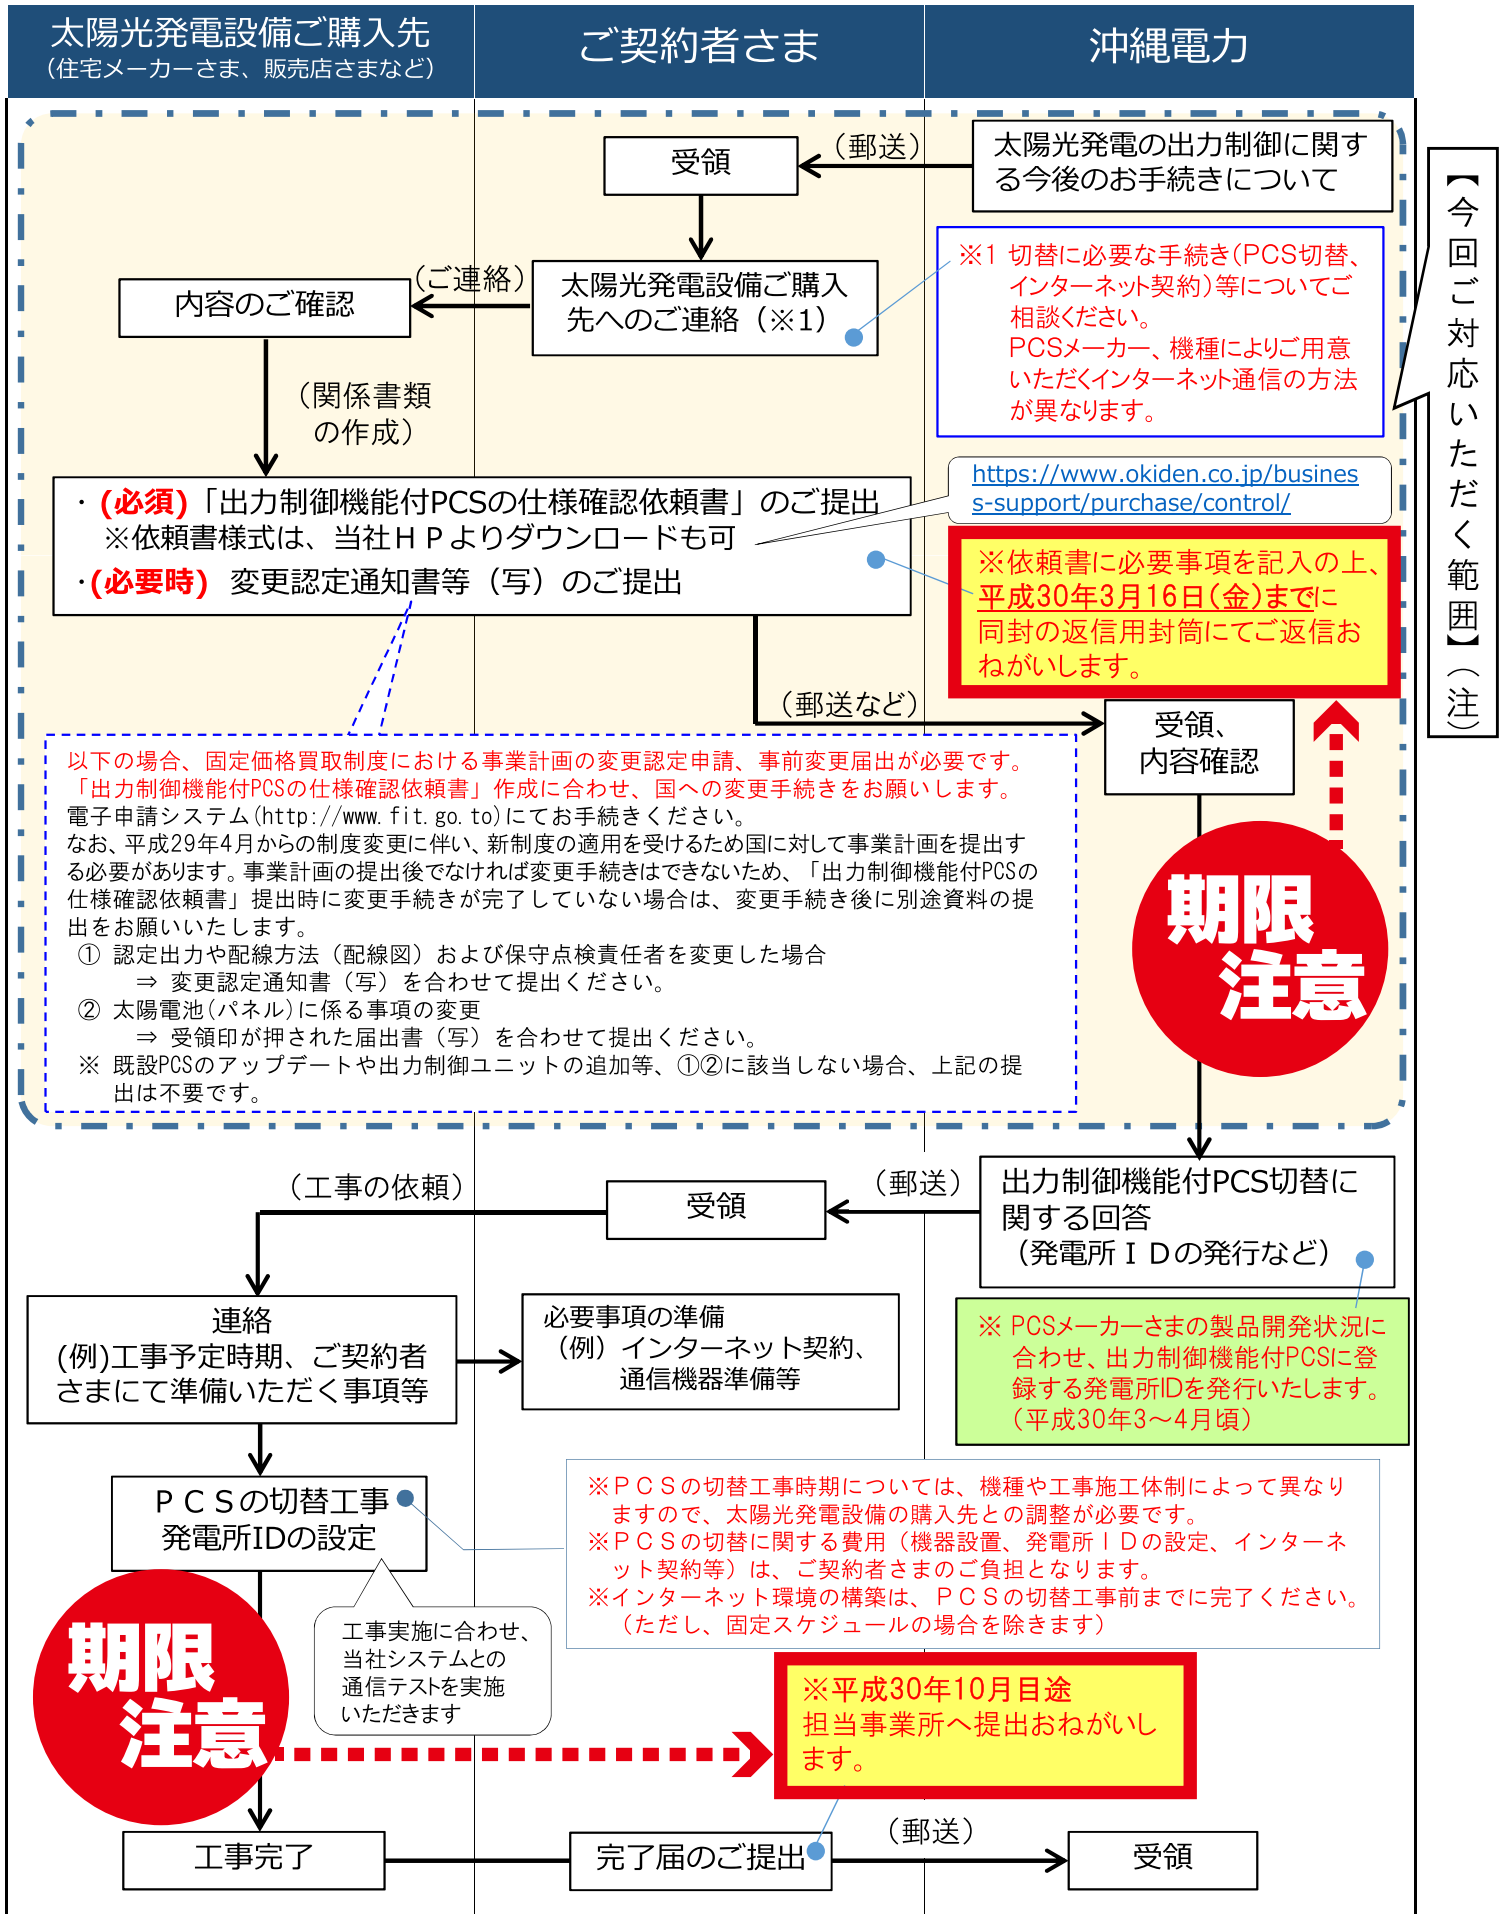

(注)今回ご対応いただく事項(点線の範囲)については、平成30年3月16日までに実施し、それ以降の手続きについては、平成30年3月~平成30年10月(予定)にかけて実施いたします。