


「単価変更」を防ぐためのチェックフロー

変更認定申請を行ったことで、確定した太陽光の買取単価が変わり
トラブルになる場合があります。トラブル防止のため、必ずご確認ください。

パネル変更前と後で確認すべき事項

- ① パネルメーカー（AUO / SunPower / SOLARWORLD / WWB / TALESUN）の変更
- ② パネル種類（単結晶 / 多結晶）の変更
- ③ パネルの発電効率※の変動
- ④ 設備認定出力の増加
- ⑤ 10kW かつ 20% 以上の設備認定出力の減少
- ⑥ パネル合計出力の 3%以上または 3kW 以上の増加
- ⑦ パネル合計出力の 20%以上の減少

※JP-AC に登録されている「太陽光パネル型式登録リスト」の「セル実効変換効率」数値を確認

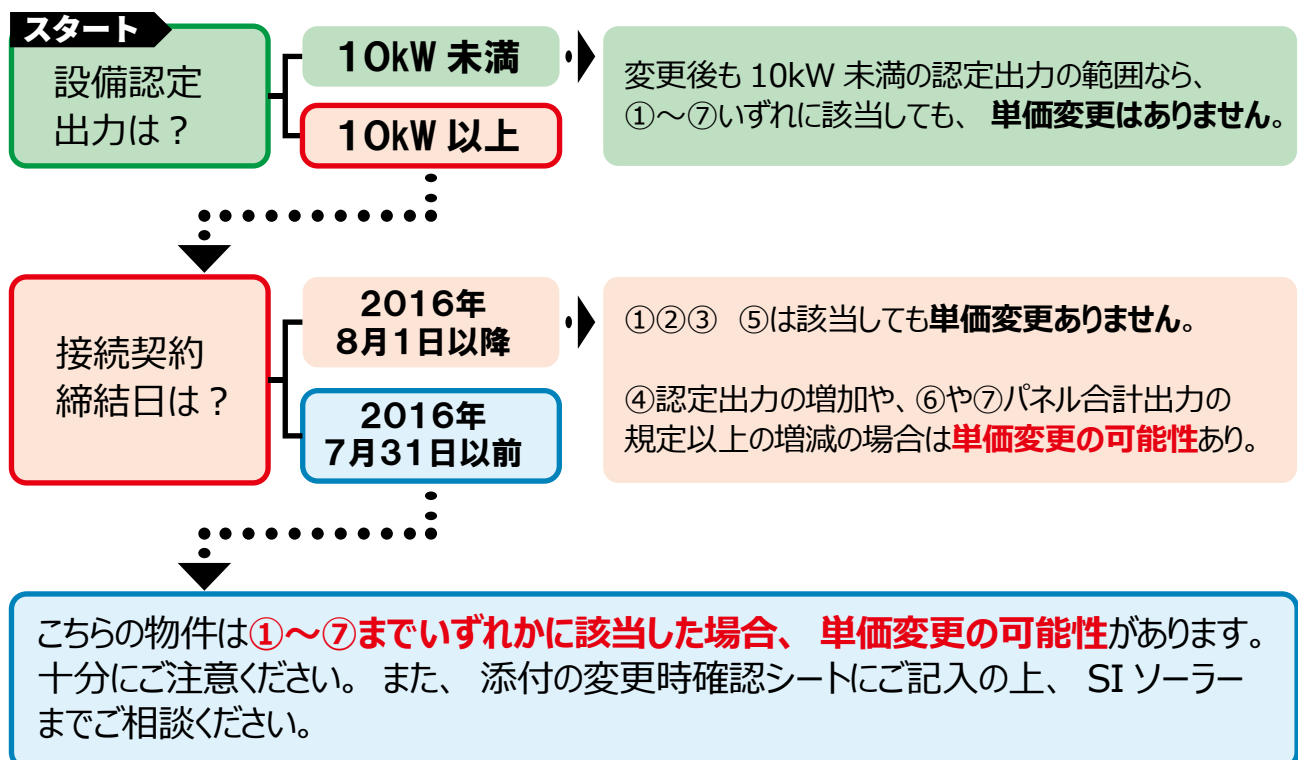

関連資料はコチラ



2017 年度版 FIT ガイドブック（18 頁～変更手続について）

<https://goo.gl/M6VwaJ>

変更内容ごとの変更手続の整理表

<https://goo.gl/M7MU7q>

変更認定で「単価変更」を防ぐための確認シート

担当者様記入欄 変更認定に関するお問い合わせの際にご利用ください

ご記入頂きましたら est@sisolar.jp もしくは (FAX)03-5642-3734 までお送りください。

貴社名				貴社電話番号	
ご担当者様			様	案件名	
接続契約の締結日	年 月 日			変更したい内容	
モジュール型式					
枚数	枚	パネル合計出力	kW		
設備認定出力	kW				

10kW 未満	10kW未満の設備認定出力の範囲で変更可能
---------	-----------------------

10kW以上	接続契約締結日 平成28年（2016年）8月1日以降 （新ルール）				SIソーラー記入欄
	運転開始前後に関わらず			注意項目	
	太陽電池のメーカーの変更	○	○		
	太陽電池の種類の変更	○	○		
	太陽電池の変換効率の低下	○	○		
	出力増加	×	×		
	10kWかつ20%以上の出力の減少	○	○		
	接続契約締結日 平成28年（2016年）7月31日以前 （旧ルール）				SIソーラー記入欄
		運転開始前	運転開始後	注意項目	
	太陽電池のメーカーの変更	×	○		
	太陽電池の種類の変更	×	○		
	太陽電池の変換効率の低下	×	○		
	出力増加	×	×		
	10kWかつ20%以上の出力の減少	×	○		